


Система обозначения источников бесперебойного питания

ИБП 600 С Б 24 Р

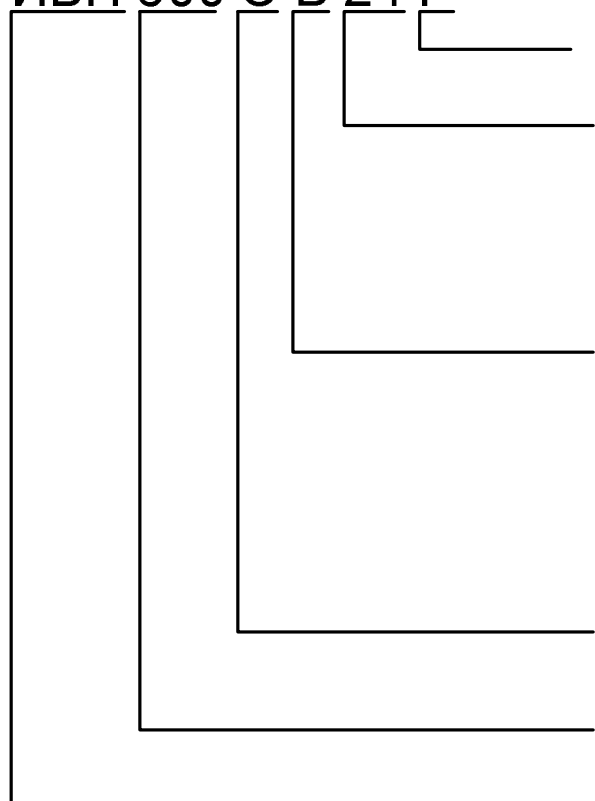

Возможность параллельной работы

Выходное напряжение , В

Время работы от АБ:

А – 5 мин.

Б – 10 мин.

В – 15 мин.

Г – 20 мин.

Д – 30 мин.

Е – 60 мин.

Ж – 120 мин.

З – 180 мин.

И – 240 мин.

Входное напряжение:

С – 220 В (50 Гц, 400 Гц)

К – 115 В (400 Гц)

Выходная мощность, Вт

Источник бесперебойного питания